



SITUACE : m 1:500

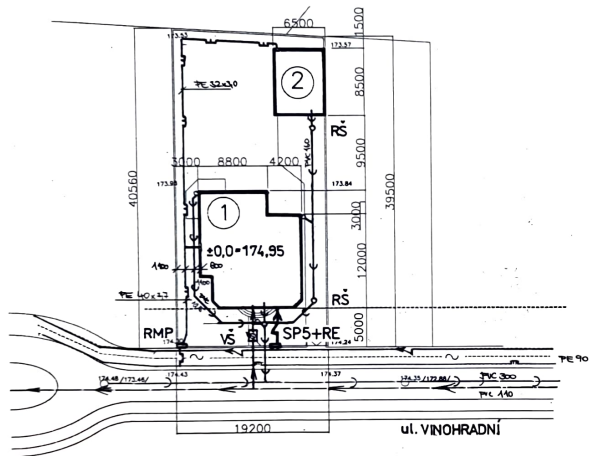

SP5+RE (v oplocení)

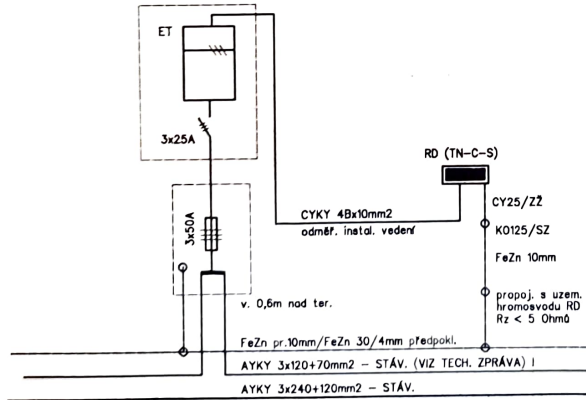

LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ INŽ. SITE	PŘÍPOJKY	
TPC MO	TPC 3x230	VODOVOD
TPC 300	TPC 160	KANALIZACE
PE 90	PE 3x230	STL PLYNOVOD
		EL.KABEL NN
		SDĚLOVACÍ KABELY
		OPLOČENÍ NA PODEZDIVCE Z BET.VÁRNIC V ULIČNÍ ČÁSTI V. MAX.1200,VE DVORNÍ 2000 MM
		STAVEBNÍ ČÁRA
		NTL PLYNOVOD

Ověřeno při stavební povolenacím řízení pod č.j.: 14/30514/21/16

Za dne: - 2. 11. 2002

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
stavební úřad

UPOZORNĚNÍ :

Před zahájením zemních prací musí investor prokazatelně zjistit a příslušnými správci nechat řádně vyšetřit a v terénu označit všechny inž. sítě v prostoru zdjmu (JME, VAK, JMP, Telecom).

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C
OCHRANA PŘED NDN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ČSN 332000-4-41, čl.413.1.3

HLAVNÍ JISTIČ : 3x25A

VNEJŠÍ VLIVY : AB8, čl.321.2 – venkovní nechr. prostor
ČSN 332000-3-32 AD3, čl.321.3 – vodní tříšť (dešť)

Bližší popis – viz technická zpráva !

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Vypracoval	
		Otner CAD	
Investor			
Obec	LUŽICE	Okres	Hodonín
Archivní číslo			
Akce	Rodinný dům – Lužice, Vinohradky ul. Vinohradní		Formát 244 Datum 08/2002 Stupeň PS Mřížka 1:500 Výkres číslo 01
Obsah	Situace, schéma		